


Návod k obsluze pro provozovatele zařízení

VIESSMANN

**Topné zařízení
s regulacemi na provoz s konstantní teplotou a
ekvitermně řízenou kaskádovou regulací**

**VITOTRONIC 100
VITOTRONIC 333**



Vitotronic 100, HC1



Vitotronic 333, MW2

Pro vaši bezpečnost

 Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak škodám na zdraví a věcech.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů



Nebezpečí

Tato značka varuje před úrazem.



Pozor

Tato značka varuje před věcnými škodami a škodami na životním prostředí.

Upozornění!

Údaje se slovem „Upozornění“ obsahují doplňkové informace.

Cílová skupina

Tento návod k obsluze je určen pro osoby obsluhující topné zařízení.



Nebezpečí

Neodborně provedené práce na topném zařízení mohou vést k životu nebezpečným nehodám.

- Práce na plynových instalacích smějí provádět pouze instalatéři, kteří jsou k tomu oprávněni příslušnou plynárenskou firmou.
- Elektroinstalační práce smějí provádět pouze odborní elektrikáři.

Chování při zápachu plynu



Nebezpečí

Únik plynu může vést k výbuchům, jež mají za následek ta nejvážnější poranění.

- Nekouřit! Nepoužívat otevřený oheň a zabránit jiskření. Nikdy nezapínat spínače svítidel či elektrických přístrojů.
- Otevřít okna a dveře.
- Zavřít plynový uzavírací kohout.
- Vykázat osoby z nebezpečné oblasti.
- Dbát bezpečnostních ustavení plynárenské firmy uvedených na plynometru.
- Informovat odborný podnik z místa mimo budovu.

Chování při zápachu spalin



Nebezpečí

Únik spalin může vést k životu nebezpečným otravám.

- Vypnout topné zařízení.
- Vyvětrat kotelnu.
- Zavřít dveře do obytných místností.

Pro vaši bezpečnost (pokračování)

Chování při požáru



Nebezpečí

Při požáru hrozí nebezpečí popálení a výbuchu.

- Vypnout topné zařízení.
- Zavřít plynový uzavírací kohout.
- Používejte přezkoušený a vhodný hasicí přístroj.
Provoz na plyn:
požární třída C

Přídavné součásti, náhradní a rychle opotřebitelné díly



Pozor

Součásti, jež nebyly s topným zařízením odzkoušeny, mohou způsobit jeho poškození nebo nepříznivě ovlivnit jeho funkce. Montáž resp. výměnu je třeba nechat provést výhradně specializovanou firmou.

Požadavky na kotelnu



Pozor

Nepřípustné okolní podmínky mohou způsobit poškození topného zařízení a ohrozit jeho bezpečný provoz.

- Zajistit, aby teplota okolí byla vyšší než 0 °C a nižší než 35 °C.
- Zabránit znečištění vzduchu halogenovými uhlovodíky (obsaženy např. v barvách, rozpouštědlech a čisticích prostředcích) i přílišnému hromadění prachu (např. v důsledku broušení).
- Zabránit trvale vysoké vlhkosti vzduchu (např. v důsledku stálého sušení prádla).
- Nezavírat otvory přívodu vzduchu, jež jsou k dispozici.

Obsah

Úvodní informace

První uvedení do provozu	6
Místa obsluhy zařízení	6
Předběžné nastavení vašeho topného zařízení	7

Místa obsluhy zařízení – Vitotronic 100

Průhled obslužných a indikačních prvků	8
■ Otvírání regulace	8
■ Funkce	9
■ Symboly v indikačním okénku	10

Místa obsluhy zařízení – Vitotronic 333

Průhled obslužných a indikačních prvků	11
■ Otvírání regulace	11
■ Funkce	12
■ Symboly v indikačním okénku	14
■ Výběr topného okruhu – před každým nastavováním a dotazováním	15

Zapínání a vypínání

Zapínání topného zařízení	16
Vypínání topného zařízení	17

Zapínání a vypínání – Vitotronic 333

Zapnutí jednoho topného okruhu a přípravy teplé vody	18
Vypnutí jednoho topného okruhu a přípravy teplé vody	18
Zapnutí samotné teplé vody	19
Vypnutí teplé vody	19

Nastavování teploty místnosti – Vitotronic 333

Trvalé nastavení teploty místnosti	20
■ Nastavení normální teploty místnosti	21
■ Nastavení redukované teploty místnosti	21
■ Nastavení spínacích časů (časový program)	22
Změna teploty místnosti pouze na několik dní	24
■ Nastavení prázdninového programu	24
Změna teploty místnosti pouze na několik hodin	26
■ Nastavení úsporného provozu	26
■ Nastavení provozu „Party“	27

Nastavování teplé vody – Vitotronic 333

Trvalé nastavení teplé vody	28
■ Nastavení teploty teplé vody	28
■ Nastavení spínacích časů (časový program)	29
Nastavení teplé vody pouze na několik hodin	33
Jednorázové nastavení teplé vody	34

Obsah (pokračování)**Další nastavení – Vitotronic 333**

Čas a datum	35
Jazyk	35
Přepínání sledu kotlů	36
Změna průběhu ohřevu	37
■ Změna sklonu a úrovni	37
■ Pro technicky založené provozovatele zařízení	39

Možnosti dotazování – Vitotronic 100

Dotazování na teploty	40
-----------------------------	----

Možnosti dotazování – Vitotronic 333

Dotazování na teploty	41
Dotazování na časové programy	42
Dotazování na provoz „Party“ resp. úsporný provoz	42

Co dělat, když ... – Vitotronic 100

... je v místnostech příliš chladno?	43
... je v místnostech příliš teplo?	44
... není k dispozici teplá voda?	44
Dotazování na indikaci poruchy	45

Co dělat, když ... – Vitotronic 333

... je v místnostech příliš chladno?	46
... je v místnostech příliš teplo?	47
... není k dispozici teplá voda?	47
... je teplá voda příliš horká?	48
... začne v indikačním okénku blikat „Porucha“?	48
... se v indikačním okénku zobrazí „Údržba účast. zař.“?	48
... se v indikačním okénku zobrazí „Dálkové ovládání“?	48
... se v indikačním okénku zobrazí „Bez funkce“?	48
... se v indikačním okénku zobrazí „Ext. zapojení“?	49
... se v indikačním okénku zobrazí „Ext. program“?	49
Dotazování na indikaci poruchy	50

Zvláštní indikace

Indikace údržby	51
-----------------------	----

Udržování

Čištění	51
Inspekce a údržba	52

Tipy pro úsporu energie

.....	53
-------	----

Seznam hesel

.....	54
-------	----

První uvedení do provozu

První uvedení do provozu a přizpůsobení regulace místním a stavebním zvláštnostem musí provést topenářská firma.

Jako provozovatel nového topného zařízení máte za povinnost neprodleně je nahlásit okresnímu komunickému mistroví kompetentnímu pro vaši nemovitost. Okresní komunický mistr vám rovněž podá informace o svých dalších činnostech na vašem topném zařízení (např. pravidelná měření, čištění).

Místa obsluhy zařízení

Pro účely obsluhy vašeho topného zařízení je třeba provést nastavení na regulaci Vitotronic 100 každého kotle a na regulaci Vitotronic 333. Veškerá možná nastavení jsou popsána v tomto návodu k obsluze. Samostatné návody k obsluze regulace Vitotronic 100, typu HC1 již tak nepotřebujete.

Pokud má vaše topné zařízení k dispozici dálková ovládání, můžete některá nastavení provést také na nich (viz samostatný návod k obsluze).

Předběžné nastavení vašeho topného zařízení

Regulace jsou již z výroby nastaveny na standardní provoz. Vaše topné zařízení je díky tomu připraveno k okamžitému nasazení.

Upozornění!

Při výpadku proudu zůstanou všechna data zachována.

Vitotronic 100

„Nastaveno je vytápění a teplá voda“, tzn. že bude probíhat vytápění místnosti a příprava teplé vody, obojí regulováno Vitotronicem 333.


Vitotronic 333

- Mezi **6.00 a 22.00 hod.** probíhá vytápění místností na normální teplotu místnosti.
- Mezi **5.30 a 22.00 hod.** probíhá příprava teplé vody (pokud je k dispozici zásobník na teplou vodu, dohřívá se teplá voda na nastavenou požadovanou teplotu) a je zapnuto cirkulační čerpadlo (pokud je připojeno k regulaci).
- Mezi **22.00 a 6.00 hod.** probíhá vytápění místností na redukovanou teplotu místnosti (nastaveno na 3°C – ochrana proti mrazu).
- Mezi **22.00 a 5.30 hod.** se zásobník na teplou vodu nedohřívá.
- **Den v týdnu a čas** (SEČ) jsou nastaveny již z výroby. **Přepínání na zimní/letní čas** probíhá automaticky.

Tovární nastavení můžete dle svých požadavků individuálně změnit.

Přehled obslužných a indikačních prvků

Otvírání regulace

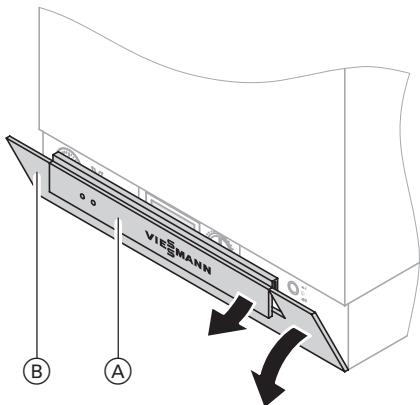


Všechny obslužné prvky kotle se nacházejí za záklopkou regulace.

- (A) Kryt
- (B) Záklopka regulace
(při nastavování otevřít)

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Funkce

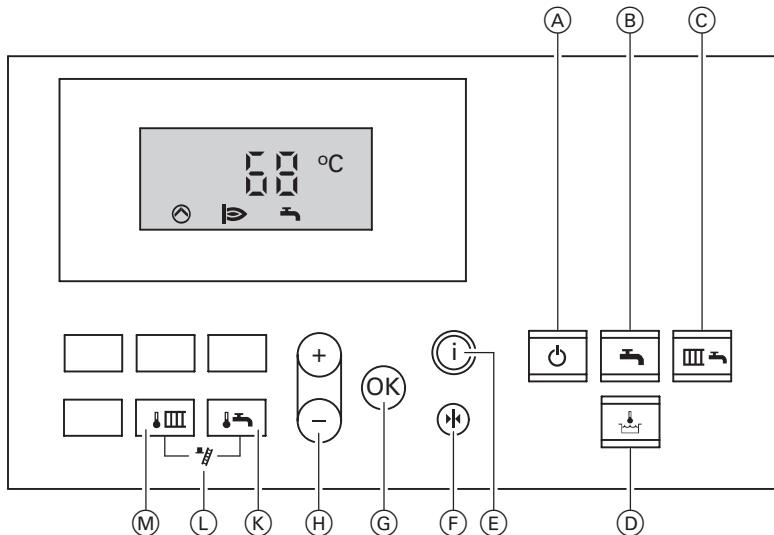

- (A) Vypínací provoz
- (B) Bez funkce
- (C) Vytápení a teplá voda
- (D) Bez funkce
- (E) Informace (strana 40)
- (F) Základní nastavení


- (G) Potvrzování
- (H) Nastavování hodnot
- (K) Bez funkce
- (L) Funkce pro kominíka
(pouze pro odborníka)
- (M) Bez funkce

Základní nastavení

Všechny změněné hodnoty se vrátí
zpět k továrnímu nastavení.

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Další indikace a obslužné prvky

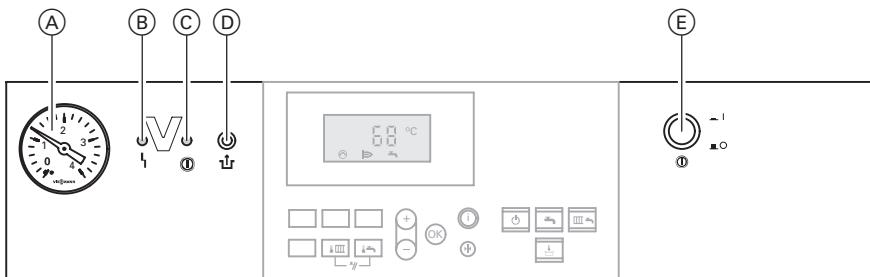

- (A) Tlakoměr
- (B) Indikace poruch (červená)
- (C) Indikace provozu (zelená)

- (D) Odblokování při poruše hořáku
- (E) Sít'ový vypínač

Symboly v indikačním okénku

Symboly se nezobrazují stále, ale v závislosti na provedení topného zařízení a jeho provozním stavu. Pokud hodnoty v indikačním okénku blikají, znamená to, že lze provádět změny.

- ☰ Odblokování kotle
- ⌚ Čerpadlo kotlového okruhu běží
- ▶ Hořák zapnut
- ⚡ Kontrola komínkem zapnuta
- ↑ Porucha hořáku
- ↓ Hlášení poruchy

Základní indikace

Po ukončení každého nastavování na regulaci se na displeji opět zobrazí údaj teploty kotlové vody nebo „OFF“ (kotel zablokován kaskádou). První číslo v indikačním okénku je číslo kotle.




nebo



Přehled obslužných a indikačních prvků


Otvírání regulace

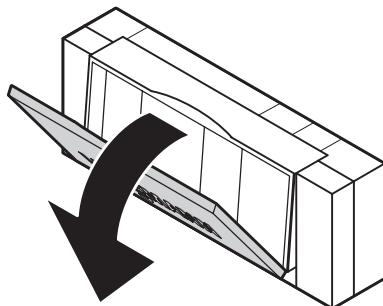

Obslužná jednotka se nachází za krycí záklopkou. Krycí záklopku otevřete tak, že lehce zatáhnete za její horní okraj.
Po skončení obsluhy musíte krycí záklopku opět zavřít.

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Funkce

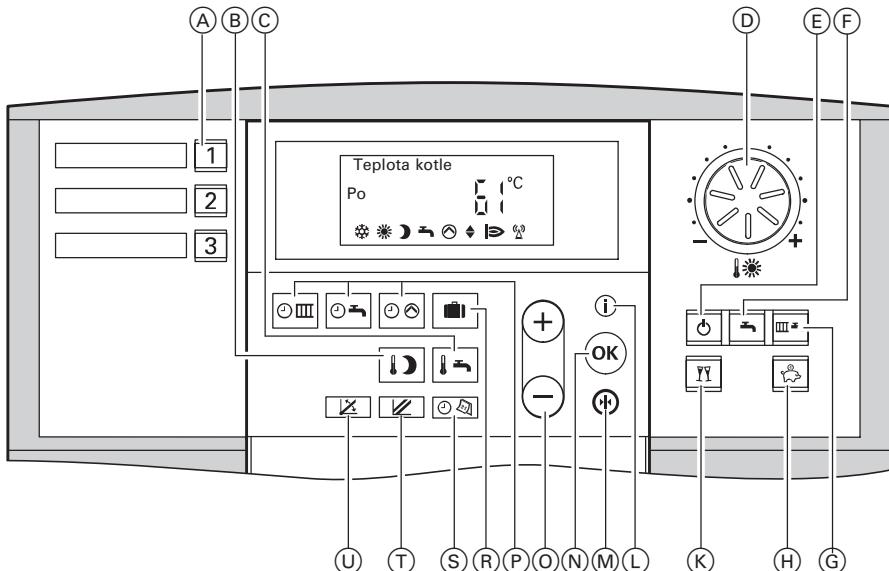

- (A) Výběr topného okruhu (strana 15)
- (B) Redukovaná teplota místnosti (strana 21)
- (C) Teplota teplé vody (strana 28)
- (D) Normální teplota místnosti (strana 21)
- (E) Vypínací provoz
- (F) Pouze teplá voda
- (G) Vytápění a teplá voda
- (H) Úsporný provoz (strana 26)
- (K) Provoz „Party“ (strana 27)
- (L) Informace (strana 41)
- (M) Základní nastavení (viz 12)
- (N) Potvrzování
- (O) Nastavování hodnot
- (P) Časové programy (strana 22)
- (R) Prázdninový program (strana 24)
- (S) Hodinový čas/datum (strana 35)
- (T) Úroveň topné charakteristiky (strana 37)
- (U) Sklon topné charakteristiky (strana 37)

Nastavení kontrastu v indikačním okénku


Odklopit záklopku obslužné jednotky a stisknout tlačítko **OK**, zároveň tlačítkem **+** resp. **-** nastavit kontrast.

Základní nastavení **OK**

Všechny změněné hodnoty se vrátí zpět k továrnímu nastavení.

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Další indikace a obslužné prvky

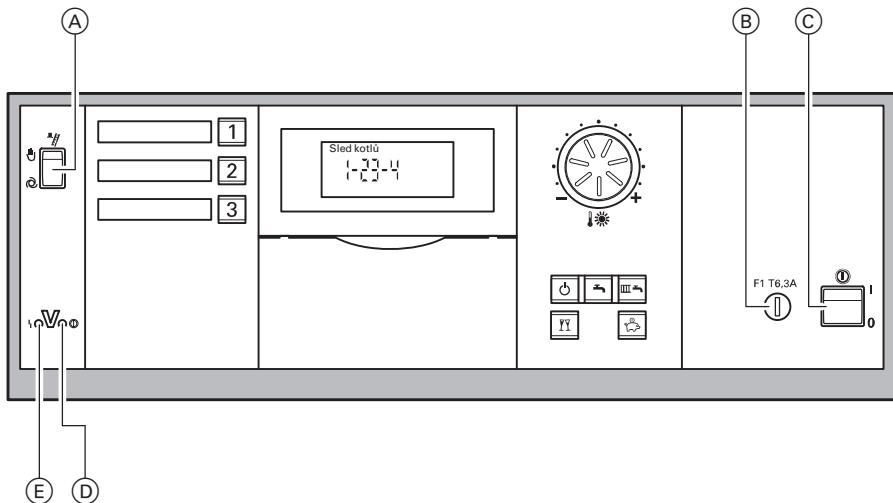

- (A) Kontrolní spínač kominíka
(pouze pro servisní účely)
- (B) Pojistka F1
- (C) Sít'ový vypínač (strana 16)

- (D) Indikace provozu (zelená)
- (E) Indikace poruchy (červená)

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Symbole v indikačním okénku

Symbole se nezobrazují stále, ale v závislosti na provedení topného zařízení a jeho provozním stavu. Pokud hodnoty v indikačním okénku blikají, znamená to, že lze provádět změny.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ☼ Nebezpečí mrazu | ◎ Čerpadlo topného okruhu běží |
| ⌘ Vytápění na normální teplotu místnosti | ▲ Směšovač otevř. |
| ☽ Vytápění na redukovanou teplotu místnosti | ▼ Směšovač zavř. |
| ☛ Odblokována příprava teplé vody, zásobníkové čerpadlo (oběhové čerpadlo na ohřev zásobníku) běží | ⌚ Příjem rádiového času |

Základní indikace

Základní indikace na displeji Vitotronicu 333 je indikace sledu kotlů.



Po ukončení každého nastavování na regulaci se na displeji opět zobrazí údaj sledu kotlů (viz strana 36).

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)


Výběr topného okruhu – před každým nastavováním a dotazováním

Váše budova je v daném případě vytápěna několika navzájem nezávislými topnými okruhy (např. topné okruhy podlahového vytápění nebo topné okruhy s radiátory).

Ty se na regulaci vybírají tlačítkem **[1]**, **[2]** nebo **[3]**. Tlačítka nesou individuální popisky od vašeho odborného otevření.

U topných zařízení s jenom **jedním topným okruhem** svítí tlačítko **[1]** nebo **[2]** a jedno z tlačítek **[Ø]**, **[■]** nebo **[■■■]** a vy můžete okamžitě začít se všemi nastaveními.

U topných zařízení se **dvěma či třemi topnými okruhy** vyberte před začátkem **každého** nastavování či dotazování dotyčný topný okruh.

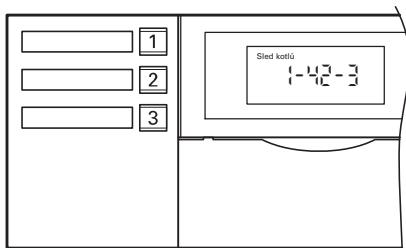


- [1]** nebo **[2]** nebo **[3]** stisknout;
rozsvítí se následující tlačítka:
 - tlačítko **[1]**, **[2]** nebo **[3]**
 - tlačítko **[Ø]**, **[■]** nebo **[■■■]**
 - tlačítko **[Y]** nebo **[P]**
(pokud je aktivován)

Upozornění!


*Nedoje-li k nastavování, pak
osvětlení tlačítek po krátké době
zhasne.*

Zapínání topného zařízení

Vitotronic 100

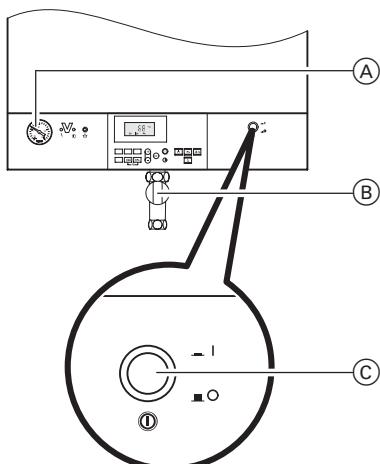

Vitotronic 333



1. Zkontrolovat tlak topného zařízení na manometru (A):

Udává-li ukazatel hodnotu nižší než 0,8 baru, je tlak v zařízení příliš nízký; v takovém případě je třeba doplnit vodu nebo informovat topenářskou firmu.

2. Otevřít plynový uzavírací kohout.

3. Zapnout sít'ové napětí; např. na samostatné pojistce nebo na hlavním vypínači.

4. Nejprve zapnout sít'ové vypínače „①“ (C) na všech regulacích Vitotronic 100, teprve poté zapnout sít'ový vypínač „①“ (D) na regulaci Vitotronic 333. Připravenost k provozu signalizuje rozsvícení zelených kontrol (indikace provozu) a po krátké době i zobrazení základní indikace v indikačních okénkách.

Vaše topné zařízení včetně dálkových ovládání, jsou-li k dispozici, je nyní připraveno k provozu.

Vypínání topného zařízení

Pokud své topné zařízení nechcete po přechodnou dobu používat, např. o letní dovolené, přepněte všechny topné okruhy na regulaci Vitotronic 333 na „vypínací provoz“ (viz strana 18).

Chcete-li vypnout pouze jeden kotel topného zařízení, přepněte příslušnou regulaci Vitotronic 100 na „vypínací provoz“ (viz strana 9).

Upozornění!


Oběhová čerpadla se každých 24 hodin automaticky nakrátko zapnou, aby se předešlo jejich poškození.

Nechcete-li topné zařízení používat, měli byste je vypnout.


Před a po delším odstavení topného zařízení z provozu vám doporučujeme, abyste se spojili s topenářskou firmou.

Tato může v případě potřeby učinit vhodná opatření, např. na ochranu zařízení před mrazem.

Vitotronic 100



Vitotronic 333



1. Vypnout sít'ové vypínače „①“ všech regulací.

Zelené kontrolky (indikace provozu) zhasnou.

2. Zavřít plynový uzavírací kohout.

3. Odpojit zařízení od napětí; např. na samostatné pojistce nebo hlavním vypínači.

Zařízení je nyní odpojeno od napětí, takže **nefunguje** ani ochrana před mrazem.

Upozornění!

Nastavení regulace zůstanou zachována.

Zapnutí jednoho topného okruhu a přípravy teplé vody

1. Stisknout **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítko se rozsvítí.

2. Stisknout **[III]**:

Vytápění a teplá voda

pro zvolený topný okruh:

- Místnosti se vytápějí na normální nebo redukovanou teplotu místnosti (ochrana proti mrazu) podle nastaveného časového programu.

Základní nastavení:

od 6.00 do 22.00 hod. normální teplota místnosti, jinak redukovaná teplota místnosti.

- Příprava teplé vody (je-li k dispozici zásobník na teplou vodu) a cirkulační čerpadlo (je-li k dispozici) se zapínají podle nastaveného časového programu.

Základní nastavení:

od 5.30 do 22.00 hod. se teplá voda dohřívá na nastavenou požadovanou teplotu a je zapnuté cirkulační čerpadlo. Je nutno dbát upozornění na straně 30.

- Ochrana kotle a zásobníku teplé vody před mrazem aktivní

Upozornění!

Je-li tlačítka **[III]** rozsvícené, objeví se

- během vytápění místnosti na normální teplotu místnosti symbol „“,
- během vytápění místnosti na redukovanou teplotu místnosti vyšší než 3°C symbol „

Vypnutí jednoho topného okruhu a přípravy teplé vody

1. Stisknout **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítko se rozsvítí.

2. Stisknout **[Ø]**:

Vypínací provoz

pro zvolený topný okruh:

- Bez vytápění místností
- Bez přípravy teplé vody
- Ochrana kotle a zásobníku teplé vody před mrazem aktivní

Upozornění!

Čerpadla se každých 24 hodin automaticky nakrátko zapnou, aby se předešlo jejich poškození.

Zapnutí samotné teplé vody

1. Stisknout **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítka se rozsvítí.

2. Stisknout **[5]**;

Pouze teplá voda

pro zvolený topný okruh:

- Bez vytápění místnosti
- Příprava teplé vody (je-li k dispozici zásobník na teplou vodu) a cirkulační čerpadlo (je-li k dispozici) se zapínají podle nastaveného časového programu.
Základní nastavení:
od 5.30 do 22.00 hod. se teplá voda dohřívá na nastavenou požadovanou teplotu a je zapnuté cirkulační čerpadlo.
- Ochrana kotle a zásobníku teplé vody před mrazem aktivní.

Upozornění!

Čerpadla topných okruhů se každých 24 hodin automaticky nakrátko zapnou, aby se předešlo jejich poškození.

Vypnutí teplé vody

1. Stisknout **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítka se rozsvítí.

2. Stisknout **[6]**;

Vypínací provoz

pro zvolený topný okruh:

- Bez vytápění místnosti
- Bez přípravy teplé vody
- Ochrana kotle a zásobníku teplé vody před mrazem aktivní.

Je nutno dbát upozornění na straně 29.

Upozornění!

Má-li se příprava teplé vody obecně vypnout, je třeba nastavit požadovanou hodnotu teploty teplé vody na 10 °C (viz strana 28).

nebo

vymazat časové fáze přípravy teplé vody (viz strana 32).

Trvalé nastavení teploty místnosti

Aby mohly být vytápeny místnosti vašeho topného okruhu, musí se zohlednit 3 následující body.

1. Pro příslušný topný okruh **[1]**, **[2]** nebo **[3]** musí být nastaveno „Vytápení a teplá voda“ .

Proved'te kontrolu:


[1], **[2]** nebo **[3]** stisknout; tlačítko  musí být rozsvícené, jinak se musí tlačítko  stisknout.

2. Pro příslušný topný okruh **[1]**, **[2]** nebo **[3]** lze nastavit normální teplotu místnosti (přes den) „
 3. Dobý, během nichž se místnosti ve vašem topném okruhu vytápejí na normální nebo redukovanou teplotu místnosti, závisejí na nastavení časového programu (4 možné časové fáze) pro příslušný den.

- Pokud nejsou nastaveny žádné časové fáze, vytápejí se místnosti po celý den na redukovanou teplotu místnosti.
- Pokud je nastavena jedna nebo více časových fází, pak se místnosti během **této** doby vytápejí na normální teplotu místnosti.
- Změna časového programu viz strana 22.


Proved'te kontrolu:

- **[1]**, **[2]** nebo **[3]** stisknout,
- /(**1**) stisknout současně a přidržet – nastavené časové fáze se zobrazí na časové přímce.



Trvalé nastavení teploty místnosti (pokračování)**Nastavení normální teploty místnosti**

1. Stisknout **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítka se rozsvítí.
2. Otočným knoflíkem „“ nastavit požadovanou hodnotu „**normální teploty místnosti**“.

**Nastavení redukované teploty místnosti**

Stiskněte následující tlačítka:

1. **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítka se rozsvítí.
2. pro zobrazení „**redukované teploty místnosti**“; hodnota doposud nastavené teploty bliká.
3. pro nastavení požadované hodnoty teploty.
4. pro potvrzení; hodnota teploty přestane blikat a uloží se do paměti.



Trvalé nastavení teploty místnosti (pokračování)

Nastavení spínacích časů (časový program)

4 časové fáze:

Při vytápění místnosti lze až čtyřikrát za den přepnout mezi normální a redukovanou teplotou místnosti.

Z výroby je pro všechny dny v týdnu nastavena časová fáze 1 od 6.00 do 22.00 hod., tzn. že se místnosti v této době vytápějí na normální teplotu.

Časové programy můžete nastavit pro všechny dny v týdnu **stejné** nebo pro každý den v týdnu **individuální**.

Při nastavování časových programů mějte prosím na paměti, že topné zařízení potřebuje jistou dobu, než místnosti vyhřeje na požadovanou teplotu.

Postup nastavování časového programu viz strana 23.

Postup vymazávání časové fáze viz strana 24.

Trvalé nastavení teploty místnosti (pokračování)


Stiskněte následující tlačítka:

1. **[1]**, **[2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. **[OK]** pro zobrazení „časového programu vytápění“.


Upozornění!

Chcete-li nastavování časového programu předčasně ukončit, stiskněte znova tlačítko [OK] a potvrd'te tlačítkem [OK].

3. **(+)/(-)**, dokud se neobjeví „1–7“, chcete-li pro všechny dny v týdnu nastavit stejné časové fáze.

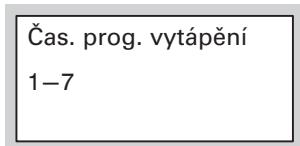

nebo
„Po“, „Út“ atd., chcete-li pro zobrazený den nastavit jiné časové fáze.

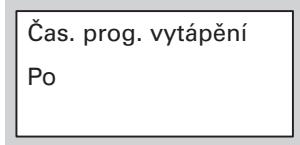

Upozornění!

Jsou-li pro jednotlivé dny v týdnu nastaveny různé časové fáze a přejete-li si znova nastavit pro všechny dny v týdnu stejně časové fáze, stiskněte při indikaci „1–7“ [OK]. Všechny časové fáze se vrátí k nastavení ve stavu při dodání.

4. **[OK]** pro potvrzení; na displeji se zobrazí „Vytáp.-čas. fáze 1“.

Chcete-li některou časovou fázi přeskočit, stiskněte **(+)**.

5. **[OK]** pro potvrzení; na displeji se zobrazí „Top. fáze 1 zap.“.

6. **(+)/(-)** pro nastavení okamžiku zahájení topné fáze.

7. **[OK]** pro potvrzení; na displeji se zobrazí „Top. fáze 1 vyp.“.

8. **(+)/(-)** pro nastavení okamžiku ukončení topné fáze.


9. **[OK]** pro potvrzení; na displeji se zobrazí „Top. fáze 2 zap.“.

10. Při nastavování začátku a konce topných fází 2 až 4 se postupuje stejně jako v bodech 6 až 9.

Trvalé nastavení teploty místnosti (pokračování)

Chcete-li některou časovou fázi vymazat, stiskněte následující tlačítka:

1. 1, 2 nebo 3; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. pro zobrazení „**časového programu vytápění**“
3. dokud se nezobrazí požadovaná „**topná fáze vyp.**“.
4. – dokud se pro okamžik ukončení neobjeví indikace „**-- : --**“.
5. pro potvrzení, dokud se neobjeví základní indikace.



Změna teploty místnosti pouze na několik dní

- Opouštíte-li na několik dní svůj byt (např. o dovolené), můžete
- vytápění místností úplně vypnout (viz „Vypnutí jednoho topného okruhu a přípravy teplé vody“ na straně 18)
nebo
 - nastavit vytápění místností na minimální spotřebu energie (aby např. nezmrzly pokojové rostliny). K tomu účelu zvolte „**prázdninový program**“ .
 - Při nastavení provozního programu „**Vytápění a teplá voda**“  se během prázdninového programu vytápějí místnosti všech topných okruhů na nastavenou redukovanou teplotu místnosti (viz strana 21), ale **neprobíhá** příprava teplé vody.
 - Při nastavení provozního programu „**Pouze teplá voda**“  je během prázdninového programu pro všechny topné okruhy aktivní **pouze** ochrana kotle a zásobníku teplé vody před mrazem.

Nastavení prázdninového programu

Prázdninový program se spouští v 0.00 hod. dne následujícího po dni odjezdu a končí v 0.00 hod. dne návratu, tzn. že v den odjezdu a návratu je aktivní trvale nastavený časový program.

Upozornění!

Regulace je nastavena tak, že prázdninový program působí na všechny topné okruhy. Přejete-li si nastavení změnit, obrat'te se prosím na svou topenářskou firmu.

Změna teploty místnosti pouze na několik dní (pokračování)

Stiskněte následující tlačítka:

- pro nastavení „**prázdninového programu**“.

Upozornění!

*Chcete-li nastavení prázdninového programu **předčasně ukončit**, stiskněte znovu *

- pro zobrazení „**dne odjezdu**“ (objeví se aktuální datum).
- pro nastavení data zvoleného dne odjezdu.



- pro potvrzení; objeví se „**den návratu**“ (datum následující po dni odjezdu).
- pro nastavení data zvoleného dne návratu.



- pro potvrzení.

- Teplota místnosti během prázdninového programu se shoduje s nastavenou redukovanou teplotou místnosti.

(viz strana 21).

Změna redukované teploty místnosti:

-  stisknout.
-  resp.  stisknout pro nastavení požadované hodnoty.
- stisknout; hodnota teploty přestane blikat a uloží se do paměti.

Upozornění!

Tato změna platí všeobecně pro redukovanou teplotu místnosti, takže se podle potřeby musí po ukončení prázdninového programu znova změnit.

Ukončení prázdninového programu

- Prázdninový program skončí automaticky dnem návratu.

- Chcete-li prázdninový program předčasně vymazat, stiskněte znovu tlačítko  a potvrďte „Vymazat? Ano“ tlačítkem

Změna teploty místnosti pouze na několik hodin

Pomocí následujících funkcí můžete nastavenou teplotu místnosti na několik hodin změnit, aniž byste trvale změnili nastavení regulace.

- Chcete svůj byt neplánovaně opustit; podle časového programu je nastaveno vytápění na normální teplotu místnosti.
Pro úsporu energie můžete snížit normální teplotu místnosti aktivací „úsporného provozu“  (viz dole).
- Chcete neplánovaně vytápet na normální teplotu místnosti a mít k dispozici teplovou vodu (např. když se hosté večer zdrží nečekaně dlouho). K tomu účelu zvolte „provoz „Party““  (viz strana 27).

Nastavení úsporného provozu

V úsporném provozu se normální teplota místnosti sníží.

Stiskněte následující tlačítka:

1. ,  nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2.  pro aktivaci „úsporného provozu“.



Ukončení úsporného provozu

- Úsporný provoz automaticky skončí dalším přepnutím na vytápění místnosti na redukovanou teplotu místnosti.
- Chcete-li úsporný provoz předčasně ukončit, stiskněte znova tlačítka ,  nebo  a ; osvětlení tlačítka zhasne.


Změna teploty místnosti pouze na několik hodin (pokračování)**Nastavení provozu „Party“**

V provozu „Party“

- se místnosti vytápějí na normální teplotu místnosti,
- se teplá voda dohřívá na nastavenou požadovanou teplotu,
- je zapnuté cirkulační čerpadlo.

Stiskněte následující tlačítka:

- 1.** [1], [2] nebo [3]; zvolené tlačítko se rozsvítí.
- 2.** pro aktivaci „provozu „Party““; hodnota teploty udržované při tomto provozu bliká.
- 3.** Chcete-li teplotu udržovanou při provozu „Party“ změnit:
⊕/⊖ pro nastavení požadované hodnoty teploty.
- 4.** OK pro potvrzení; hodnota teploty přestane blikat a uloží se do paměti.

**Ukončení provozu „Party“**

- Provoz „Party“ skončí dalším automatickým přepnutím na vytápění místnosti na normální teplotu místnosti.
- Chcete-li provoz „Party“ předčasně ukončit, stiskněte znova tlačítka [1], [2] nebo [3] a ; osvětlení tlačítka zhasne.

Trvalé nastavení teplé vody

Je nutno dbát upozornění na straně 29.

1. Pro příslušný topný okruh **[1]**, **[2]** nebo **[3]** musí být nastaveno „Vytápění a teplá voda“  nebo „Pouze teplá voda“ .

Provedte kontrolu:

[1], **[2]** nebo **[3]** stisknout; tlačítka  nebo  musí být rozsvícené, jinak se musí tlačítka  nebo  stisknout.


2. Teplotu teplé vody lze nastavit (viz níže).

3. Doby, kdy se ve vašem topném okruhu připravuje teplá voda dohřívaná na nahoru nastavenou teplotu a kdy běží cirkulační čerpadlo (je-li k dispozici), závisejí na nastavení obou časových programů  resp.  (4 možné časové fáze v každém z nich) pro příslušný den.

Změna časového programu viz strana 29.

Provedte kontrolu:


- **[1]**, **[2]** nebo **[3]** stisknout,
- / resp. / stisknout současně a přidržet – nastavené časové fáze se zobrazí na časové přímce.

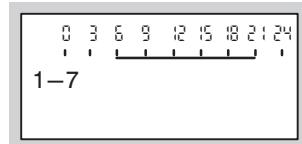

Nastavení teploty teplé vody

Stiskněte následující tlačítka:

1.  pro zobrazení „**požadované hodnoty teploty teplé vody**“; doposud nastavená hodnota teploty bliká.
2.  pro nastavení požadované hodnoty teploty.
3.  pro potvrzení; hodnota teploty přestane blikat a uloží se do paměti.



Trvalé nastavení teplé vody (pokračování)

Nastavení spínacích časů (časový program)

Topné zařízení bez cirkulačního čerpadla

Upozornění!

Regulace je nastavena tak, že nastavení přípravy teplé vody platí pro **všechny** topné okruhy. Přejete-li si nastavení změnit, obrat'te se prosím na svou topenářskou firmu.

4 časové fáze:

Přípravu teplé vody lze zapnout a vypnout až čtyřikrát za den.

Z výroby je v časovém programu nastaven **automatický provoz**, tzn. že příprava teplé vody probíhá souběžně s časovým programem vytápění místnosti prvního topného okruhu, který je k dispozici, avšak již o 30 minut dříve (od 5.30 do 22.00 hod.).

Pokud se tento okruh přepne na vypínací provoz (viz strana 19), **nebude** se připravovat teplá voda ani pro topné okruhy 2 a 3.

Nepřejete-li si automatický provoz, můžete si nastavit i **individuální časové programy**.

Časové programy si můžete nastavit pro všechny dny v týdnu **stejné** nebo pro každý den v týdnu **jiný**.

Při nastavování časových programů mějte prosím na paměti, že topné zařízení potřebuje jistou dobu, než ohřeje zásobník teplé vody na požadovanou teplotu.

Trvalé nastavení teplé vody (pokračování)

Topné zařízení s cirkulačním čerpadlem

Je nutno dbát upozornění na straně 29.

Cirkulační čerpadlo čerpá teplou vodu do okružního potrubí mezi zásobníkem teplé vody a místy odběru, abyste mohli v místech odběru co nejrychleji odebírat teplou vodu.

4 časové fáze:

Přípravu teplé vody a cirkulační čerpadlo lze zapnout a vypnout až čtyřikrát za den.

Z výroby je v časovém programu nastaven **automatický provoz**, tzn. že příprava teplé vody a cirkulační čerpadlo jsou aktivní souběžně s časovým programem vytápění místností, avšak již o 30 minut dříve (od 5.30 do 22.00 hod.).

Nepřejete-li si automatický provoz, můžete si nastavit i **individuální časové programy**.

Časové programy si můžete nastavit pro všechny dny v týdnu **stejně** nebo pro každý den v týdnu **jiný**.

Při nastavování časových programů mějte prosím na paměti, že topné zařízení potřebuje jistou dobu, než ohřeje zásobník teplé vody na požadovanou teplotu. Kromě toho má aktivace cirkulačního čerpadla smysl jen tehdy, když se odebírá teplá voda.

V následujícím textu je nastavení časového programu vysvětleno na příkladu přípravy teplé vody .

Při nastavování časového programu cirkulačního čerpadla  postupujte obdobně.

Postup nastavování časového programu viz strana 31.

Postup vymazávání časové fáze viz strana 32.

Trvalé nastavení teplé vody (pokračování)

Nastavení automatického provozu (je-li zapotřebí)

Stiskněte následující tlačítka:

1. **[1], [2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. **[OK]** pro aktivaci „**časového programu teplé vody**“.
3. **(+)/(-)** pro zobrazení volby „**Automatika?**“, pokud se tato volba v indikačním okénku ještě nezobrazilá.
4. **OK** pro potvrzení.

Nastavení individuálního časového programu

Stiskněte následující tlačítka:

1. **[1], [2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. **[OK]** pro aktivaci „**časového programu teplé vody**“.
3. **(+)/(-)**, dokud se neobjeví „**1–7**“, pokud chcete pro všechny dny v týdnu nastavit stejně časové fáze

Čas. prog. TUV

1–7

Upozornění!
Chcete-li nastavení časového programu **předčasně ukončit**, stiskněte znova tlačítka **[OK]** a potvrďte tlačítkem **OK**.

3. **(+)/(-)** pro zobrazení volby „**Individuální?**“, pokud se tato volba v indikačním okénku ještě nezobrazila.
4. **OK** pro potvrzení.

nebo

„**Po**“, „**Út**“ atd., pokud chcete pro zobrazený den v týdnu nastavit jiné časové fáze.

Čas. prog. TUV

Po

Trvalé nastavení teplé vody (pokračování)

Upozornění!

Jsou-li pro jednotlivé dny v týdnu nastaveny různé časové fáze a přejete-li si znova nastavit pro všechny dny v týdnu stejné časové fáze, stiskněte při indikaci „1–7“ . Všechny časové fáze se vrátí k nastavení ve stavu při dodání.

6. pro potvrzení; zobrazí se „TUV-čas. fáze 1“.

Chcete-li některou časovou fázi přeskočit, stiskněte .

7. pro potvrzení; zobrazí se „TUV-fáze 1 zap.“.

8. pro nastavení okamžiku zahájení fáze přípravy teplé vody.

9. pro potvrzení; zobrazí se „TUV-fáze 1 vyp.“.

10. pro nastavení okamžiku ukončení fáze přípravy teplé vody.

11. pro potvrzení; zobrazí se „TUV-fáze 2 zap.“.

12. Při nastavování začátku a konce fází přípravy TUV-2 až 4 se postupuje stejně jako v bodech 8 až 11.

Chcete-li některou časovou fázi vymazat, stiskněte následující tlačítka:

1. , nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.

4. dokud se pro okamžik ukončení neobjeví indikace „-- : --“.

2. pro aktivaci „časového programu teplé vody“.

TUV-fáze 2 vyp.

3. dokud se nezobrazí požadovaná „TUV-fáze vyp.“.

1-7 - - ; - -


5. pro potvrzení, dokud se neobjeví základní indikace.

Nastavení teplé vody pouze na několik hodin

Pomocí následující funkce můžete mít po dobu několika hodin k dispozici teplou vodu, aniž by se natrvalo změnila nastavení regulace. K tomu účelu zvolte „provoz „Party““ . Během provozu „Party“ běží cirkulační čerpadlo a místnosti se vytápějí na „teplotu udržovanou při provozu „Party““. Pokud si nepřejete místnosti vytáپět (např. v létě), nastavte teplotu provozu „Party“ na 4 °C (viz strana 27).

Stiskněte následující tlačítka:

1. ,  nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2.  pro aktivaci „provozu „Party““; hodnota teploty udržované při tomto provozu bliká.
3.  pro potvrzení; hodnota teploty přestane blikat a uloží se do paměti.



Ukončení provozu „Party“

- Provoz „Party“ skončí dalším automatickým přepnutím na vytápění místností na normální teplotu místnosti.
- Chcete-li provoz „Party“ předčasně ukončit, stiskněte znova tlačítka ,  nebo  a ; osvětlení tlačítka zhasne.

Jednorázové nastavení teplé vody

Pomocí následující funkce můžete jednorázově aktivovat přípravu teplé vody, aniž by se natrvalo změnila nastavení regulace. K tomu účelu zvolte „provoz „Party““ .

Předpoklady:

Ne ve „vypínacím provozu“  a ne v „prázdninovém programu“ .

Teplota teplé vody musí být nižší než nastavená požadovaná hodnota (viz strana 28).

Stiskněte následující tlačítka:

1.   nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2.  pro aktivaci „provozu „Party““.
3.  pro potvrzení; zahájí se příprava teplé vody.
4. Po uplynutí cca 10 sekund ještě jednou stisknout .

Čas a datum

Hodinový čas a datum jsou nastaveny z výroby a lze je ručně změnit.

Stiskněte následující tlačítka:

1. pro zobrazení „času“.
2. pro nastavení požadovaného času.
3. pro potvrzení; zobrazí se „Datum“.
4. pro nastavení požadovaného data.




5. pro potvrzení.

Jazyk

Stiskněte následující tlačítka:

1. nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. pro zobrazení „venkovní teploty“.
3. pro nastavení požadovaného jazyka.



4. pro potvrzení.

Přepínání sledu kotlů

Skutečný sled kotlů (základní indikace)

Sled kotlů

1-32-4

Každému kotli bylo ze strany odborného topenáře přiděleno specifické číslo.
Základní indikace udává aktuální skutečný sled kotlů:

- Před první pomlčkou jsou uvedeny aktivované kotle.
- Kotle uvedené za první pomlčkou jsou k dispozici pro vytápění, nejsou ale momentálně zapotřebí.
- Kotle uvedené za druhou pomlčkou jsou zablokované (nejsou regulaci Vitotronic 333 k dispozici pro výrobu tepla, např. protože jsou vypnuty).

Obslužný sled kotlů

Sled kotlů

12-43

Kritéria sledu kotlů (např. pevně určený hlavní kotel, poslední kotel) nastavuje při uvádění topného zařízení do provozu odborný topenář. Vy však máte možnost určit si v rámci těchto kritérií tzv. obslužný sled kotlů.

Upozornění!

Popř. není žádný jiný sled obsluhy kotlů možný.

Obslužný sled kotlů nemusí odpovídat skutečnému sledu kotlů, protože skutečný sled kotlů závisí na různých faktorech (např. poruchy) a parametrech nastavených vaším odborným topenářem (např. blokování závislé na teplotě).

Stiskněte následující tlačítka:

1.  stisknout současně a přidržet na cca 2 sekundy, dokud se nezobrazí obslužný sled kotlů.
2.  pro nastavení požadovaného obslužného sledu kotlů.
3.  pro potvrzení.

Změna průběhu ohřevu

Pokud teplota místnosti neodpovídá delší dobu vašim požadavkům, můžete změnit průběh ohřevu.

Průběh ohřevu ovlivníte změnou sklonu a úrovně topné charakteristiky.

Podrobnější informace o topné charakteristice najdete na straně 39.

Sledujte prosím změněný průběh ohřevu po dobu několika dní (nejlépe je vyčkat větší změny počasí), než nastavení znova změníte.


Krátkodobé změny teploty místnosti provádějte pomocí otočného knoflíku „“ nebo tlačítka (viz strana 20).

Změna sklonu a úrovně


Jako pomůcku pro nastavení použijte prosím tabulku „Změna průběhu ohřevu, pokud ...“ na straně 38.

Stiskněte následující tlačítka:

1. , nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. pro zobrazení „sklonu“
3. pro nastavení požadované hodnoty.
4. pro potvrzení.

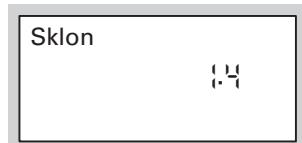

nebo
 pro zobrazení „úrovně“.



Upozornění!

Příliš vysoká či nízká hodnota nastavení sklonu či úrovně nezpůsobí na vašem topném zařízení žádné škody.

Změna průběhu ohřevu (pokračování)

Změna průběhu ohřevu, pokud ...	Opatření	Příklad
... je v obytném prostoru během chladného ročního období příliš chladno	Nastavte sklon topné charakteristiky na nejblížší vyšší hodnotu (např. 1,5)	Sklon 1.5
... je v obytném prostoru během chladného ročního období příliš teplo	Nastavte sklon topné charakteristiky na nejblížší nižší hodnotu (např. 1,3)	Sklon 1.3
... je v obytném prostoru během přechodného ročního období a během chladného ročního období příliš chladno	Nastavte úroveň topné charakteristiky na vyšší hodnotu (např. +3 K)	Úroveň +
... je v obytném prostoru během přechodného ročního období a během chladného ročního období příliš teplo	Nastavte úroveň topné charakteristiky na nižší hodnotu (např. -3 K)	Úroveň -
... je v obytném prostoru během přechodného ročního období příliš chladno, avšak během chladného ročního období dostatečně teplo	Nastavte sklon topné charakteristiky na nejblížší nižší hodnotu , úroveň na vyšší hodnotu (např. +3 K)	Sklon 1.3 Úroveň +
... je v obytném prostoru během přechodného ročního období příliš teplo, avšak během chladného ročního období dostatečně teplo	Nastavte sklon topné charakteristiky na nejblížší vyšší hodnotu , úroveň na nižší hodnotu (např. -3 K)	Sklon 1.5 Úroveň -

Změna průběhu ohřevu (pokračování)

Pro technicky založené provozovatele zařízení

Topné charakteristiky představují souvislost mezi venkovní teplotou a teplotou kotlové vody resp. výstupní teplotou. Zjednodušeně řečeno: čím nižší venkovní teplota, tím vyšší teplota kotlové vody resp. výstupní teplota.


Znázorněné topné charakteristiky platí při následujícím nastavení:

- Úroveň topné charakteristiky = 0

Při jiném nastavení úrovni se charakteristiky posunou rovnoběžně ve svislém směru.

- Normální teplota místnosti = cca 20 °C

Ve stavu při dodání je nastaveno: sklon = 1,4, úroveň = 0.

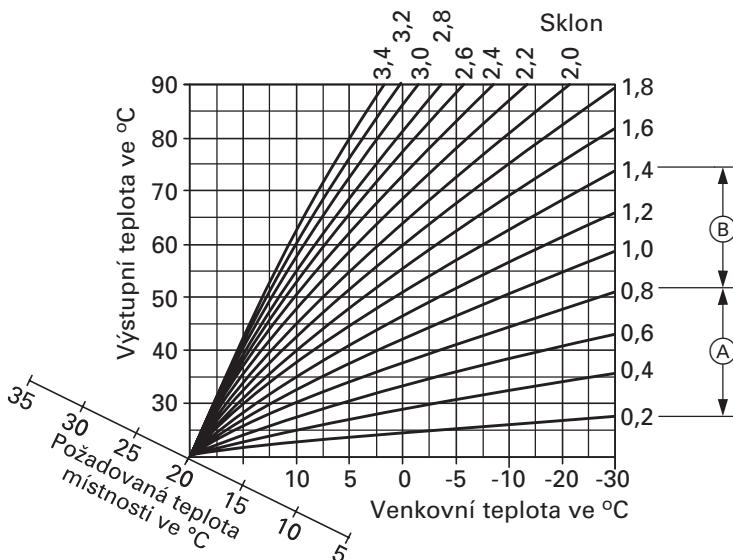

Sklon topné charakteristiky je obvykle

- u podlahových topení v rozsahu (A)
- u nízkoteplotních topení v rozsahu (B)

Příklady

- dům s dobrou tepelnou izolací na chráněném místě (při vytápění radiátory): sklon = 1,2
- dům na volném prostranství nebo se starým topným zařízením (při vytápění radiátory): sklon = 1,6

Dotazování na teploty

V závislosti na připojených součástech a provedených nastaveních se můžete dotazovat na momentální teploty a provozní stavky.

Stiskněte následující tlačítka:

1. (i) pro zobrazení „teploty kotlové vody“.

2. (+/-) pro přecházení mezi dalšími dotazy ze seznamu.

3. (i) pro ukončení dotazování.




Indikace v indikačním okénku	Význam	Upozornění
0 01	Číslo kotle	Číslo kotle v rámci kaskádového zapojení (možno od 1 do 4)
3 65. °C	Teplota kotlové vody	—
▲ 035.12 h	Provozní hodiny hořáku	Tlačítkem (+) lze vrátit provozní hodiny na „0“. Udávané provozní hodiny jsou jen přibližné hodnoty.
▲▲▲ 304.17	Starty hořáku	Tlačítkem (–) lze vrátit počet startů hořáku na „0“.

Dotazování na teploty

V závislosti na připojených součástech a provedených nastaveních se můžete dotazovat na momentální teploty a provozní stavky.

Stiskněte následující tlačítka:

1. **[1], [2]** nebo **[3]**; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. **(i)** pro zobrazení „**venkovní teploty**“.
3. **(+)/(-)** pro přecházení mezi dalšími dotazy ze seznamu.
4. **(i)** pro ukončení dotazování.




Pořadí teplot a provozních stavů, na něž se lze dotázat:

- Prázdninový program se dnem odjezdu a dnem návratu, pokud zadán
- Prázdninový program aktivní
- Venkovní teplota
- Sled kotlů
- Společná výstupní teplota, je-li k dispozici čidlo
- Teplota každého kotle
- Teplota teplé vody
- Výstupní teplota, u topného okruhu se směšovačem
- Teplota místnosti, je-li k dispozici dálkové ovládání Vitotrol
- Čas
- Datum
- Výstup 20 zap./vyp.
- Výstup 29 zap./vyp.
- Výstup 52 otevř./zavř.,
0 \triangleq zavřen
1 až 99 (%)
100 \triangleq otevřen
- Zásobníkové čerpadlo zap./vyp.
- Cirkulační čerpadlo zap./vyp.
- Čerpadlo topného okruhu zap./vyp.
- Směšovač otevř./zavř., u topného okruhu se směšovačem
0 \triangleq zavřen
1 až 99 (%)
100 \triangleq otevřen
- Jazyk

Dotazování na časové programy

Stiskněte následující tlačítka:

1. nebo ; zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. / pro aktivaci časového programu vytápění místnosti nebo
/ pro aktivaci časového programu ohřevu teplé vody nebo
/ pro aktivaci časového programu provozu cirkulačního čerpadla stisknout současně a přidržet – nastavené časové fáze se zobrazí na časové přímce.



3. Změna časových programů viz strana 22 a 29.

Dotazování na provoz „Party“ resp. úsporný provoz

nebo stisknout; zvolené tlačítka a tlačítka aktivního programu se rozsvítí (viz strana 15).

... je v místnostech příliš chladno?

Příčina	Odstranění poruchy
Kotel je vypnuty	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnout sít'ový vypínač „①“ (viz strana 10) ■ Zapnout hlavní vypínač, je-li k dispozici (mimo kotelnu) ■ Zkontrolovat pojistku v rozdělovači proudového okruhu (domovní pojistku) a informovat topenářskou firmu
Chybné nastavení Vitotronicu 100	Nastavit provozní program 
Žádné požadavky ze strany regulace Vitotronic 333	Zkontrolovat nastavení na Vitotronicu 333
Nedostatek paliva	<p>Při provozu na zkapalněný plyn: Zkontrolovat zásobu paliva a popř. doobjednat.</p> <p>Při provozu na zemní plyn: Otevřít plynový uzavírací kohout nebo se popř. dotázat u plynárenské firmy.</p>
Porucha na regulaci: „↑“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy	Zjistit kód poruchy v indikačním okénku (viz strana 45) a informovat topenářskou firmu
Porucha hořáku: „↑“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy na regulaci	Stisknout tlačítko odblokování poruchy hořáku „↑“ – pokud se ani tentokrát nepodaří nastartovat, je nutno informovat topenářskou firmu
Nedostatek vody	Informovat topenářskou firmu
Porucha na přívodu vzduchu nebo na odvodu spalin	Informovat topenářskou firmu

... je v místnostech příliš teplo?

Příčina	Odstranění poruchy
Chybné nastavení Vitotronicu 333 nebo dálkového ovládání	Zkontrolovat a popř. upravit nastavení teploty místnosti
Porucha na regulaci nebo vadné čidlo teploty kotle: „1“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy	Dotázat se na druh poruchy (viz strana 45) a informovat topenářskou firmu

... není k dispozici teplá voda?

Příčina	Odstranění poruchy
Kotel je vypnuty	<ul style="list-style-type: none">■ Zapnout sít'ový vypínač „①“ (viz strana 10)■ Zapnout hlavní vypínač, je-li k dispozici (mimo kotelnu)■ Zkontrolovat pojistku v rozdělovači proudového okruhu (domovní pojistku) a informovat topenářskou firmu
Chybné nastavení Vitotronicu 100	Nastavit provozní program 
Žádné požadavky ze strany regulace Vitotronic 333	Zkontrolovat nastavení na Vitotronicu 333
Nedostatek paliva	<p>Při provozu na zkapalněný plyn: Zkontrolovat zásobu paliva a popř. doobjednat.</p> <p>Při provozu na zemní plyn: Otevřít plynový uzavírací kohout nebo se popř. dotázat u plynárenské firmy.</p>

... není k dispozici teplá voda? (pokračování)

Příčina	Odstanení poruchy
Porucha na regulaci: „!“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy	Zjistit kód poruchy v indikačním okénku (viz strana 45) a informovat topenářskou firmu
Porucha hořáku: „↑“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy na regulaci	Stisknout tlačítko odblokování poruchy hořáku „↑“ – pokud se ani tentokrát nepodaří nastartovat, je nutno informovat topenářskou firmu

Dotazování na indikaci poruchy

Je-li ve vašem topném zařízení někde porucha, je tato signalizována indikací v indikačním okénku a blikáním červené indikace poruchy (viz strana 10). Sami můžete odečíst kód poruchy a sdělit jej topenářské firmě. Tím umožníte odbornému topenáři lepší přípravu a ušetříte také případné další jízdní náklady.

Zjištění a potvrzení kódu poruchy

Stiskněte následující tlačítka:

1. **(+)/(-)** pro zobrazení dalších kódů poruch, pokud došlo k více poruchám.
2. **OK** pro potvrzení poruchy.

Vyvolání potvrzeného hlášení poruchy


Stiskněte následující tlačítka:

1. **OK** na cca 2 sekundy.
2. **(+)/(-)** pro zobrazení dalších kódů poruch, pokud došlo k více poruchám.

Upozornění!

Pokud se porucha neodstraní, objeví se příští den znova hlášení poruchy. Červená indikace poruchy bliká tak dlouho, dokud se porucha neodstraní.

... je v místnostech příliš chladno?

Příčina	Odstranění poruchy
Topné zařízení je vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnout sít'ový vypínač „①“ (viz strana 13) ■ Zapnout hlavní vypínač, je-li k dispozici (mimo kotelnu) ■ Zkontrolovat pojistku v rozdělovači proudového okruhu (domovní pojistku) a informovat topenářskou firmu
Chybné nastavení regulace	<p>Zkontrolovat a popř. upravit nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Topný okruh musí být zapnut (viz strana 18) ■ Teplota místnosti (viz strana 20) ■ Čas (viz strana 35) ■ Průběh ohřevu ze strany regulace (viz strana 37)
Pouze při provozu se zásobníkem teplé vody: Přednost přípravy teplé vody ( v indikačním okénku)	Vyčkat, dokud se zásobník teplé vody neohřeje ( v indikačním okénku zhasne)
Porouchaný motor směšovače	<p>Vysadit páku motoru (A) a ručně nastavit páku směšovače (B). Informovat topenářskou firmu.</p> 

... je v místnostech příliš teplo?

Příčina	Odstranění poruchy
Chybné nastavení regulace	Zkontrolovat a popř. upravit nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Teplota místnosti (viz strana 20) ■ Čas (viz strana 35) ■ Průběh ohřevu ze strany kotle (viz strana 37)
Porucha na regulaci nebo vadné čidlo venkovní teploty: „!“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy	Dotázat se na druh poruchy (viz strana 50) a informovat topenářskou firmu

... není k dispozici teplá voda?

Příčina	Odstranění poruchy
Topné zařízení je vypnutoé	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnout sít'ový vypínač „①“ (viz strana 13) ■ Zapnout hlavní vypínač, je-li k dispozici (mimo kotelnu) ■ Zkontrolovat pojistku v rozdělovači proudového okruhu (domovní pojistku) a informovat topenářskou firmu
Chybné nastavení regulace	Zkontrolovat a popř. upravit nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Příprava teplé vody musí být zapnuta (viz strana 18 a 28) ■ Teplota teplé vody (viz strana 28) ■ Čas (viz strana 35)
Porucha na regulaci: „!“ se zobrazí v indikačním okénku a začne blikat červená indikace poruchy	Dotázat se na druh poruchy (viz strana 50) a informovat topenářskou firmu

... je teplá voda příliš horká?

Příčina	Odstranění poruchy
Chybné nastavení regulace	Zkontrolovat a popř. upravit teplotu teplé vody (viz strana 28)
Chyba čidla	Informovat topenářskou firmu

... začne v indikačním okénku blikat „Porucha“?

Příčina	Odstranění poruchy
Porucha na topném zařízení	Dotázat se na druh poruchy (viz strana 50) a informovat topenářskou firmu

... se v indikačním okénku zobrazí „Údržba účast. zař.“?

Příčina	Odstranění poruchy
U kotle s uvedeným číslem je dosaženo hranice intervalu údržby	Nechte svou topenářskou firmou provést údržbu

... se v indikačním okénku zobrazí „Dálkové ovládání“?

Příčina	Odstranění poruchy
K topnému okruhu je připojeno dálkové ovládání	Provést nastavení resp. dotazování na dálkovém ovládání (viz samostatný návod k obsluze)

... se v indikačním okénku zobrazí „Bez funkce“?

Příčina	
Tlačítko, které jste stiskli, není přiřazena žádná funkce nebo lze tuto funkci nastavit pouze na vašem dálkovém ovládání	

... se v indikačním okénku zobrazí „Ext. zapojení“?

Příčina

Provozní program, který je nastaven na regulaci, byl přepnut externím spínačem.


... se v indikačním okénku zobrazí „Ext. program“?

Příčina

Provozní program, který je nastaven na regulaci, byl přepnut komunikačním rozhraním Vitocom 300.

Dotazování na indikaci poruchy


Je-li ve vašem topném zařízení někde porucha, je tato signalizována indikací v indikačním okénku a blikáním červené indikace poruchy (viz strana 13). Na základě dotazu můžete sami v indikačním okénku odečíst kód poruchy a sdělit jej své topenářské firmě. Tím umožníte odbornému topenáři lepší přípravu a ušetříte také případné další jízdní náklady.

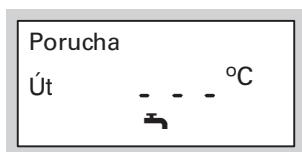

Stiskněte následující tlačítka:


1. pro vyhledání poruchy.

Příklad



V tomto případě je třeba sdělit odbornému topenáři čísla „1“, „1“ a „0“.

2. pro „potvrzení“.



3. pro přepnutí mezi „Ano“ a „Ne“.

Pomocí „Potvrdit? Ano“ potvrdíte, že jste poruchu vzali na vědomí.

4. pro potvrzení.

Upozornění!

Pokud se porucha neodstraní, objeví se hlášení poruchy znova v 7.00 hod. příštího dne.

Červená indikace poruchy bliká tak dlouho, dokud se porucha neodstraní.

Indikace údržby

Pokud pracovník topenářské firmy zadal na regulaci interval údržby, zobrazí se při dosažení zadané hodnoty v indikačním okénku hlášení.

Indikace údržby podle zadaného počtu provozních hodin (indikace bliká):



Indikace údržby podle časového intervalu (indikace bliká) např. údržba po 12 měsících:



Čištění

Přístroje lze čistit běžně dostupným čisticím prostředkem pro domácnosti (zádný abrazivní prostředek).

Inspekce a údržba

Náležitosti inspekce a údržby topného zařízení upravuje vyhláška o úspoře energie a normy ČSN 075853, ČSN 070240 a ČSN EN 677.

Pravidelná údržba zaručuje bezporuchový a úsporný topný provoz šetrný vůči životnímu prostředí. Proto byste měli uzavřít nejlépe se svou topenářskou firmou smlouvu o inspekčích a údržbě.

Kotel

S narůstajícím znečištěním kotle stoupá teplota spalin, a tím i energetické ztráty. Proto by se měl každý kotel jednou ročně vycistit.

Zásobník na teplou vodu

Norma ČSN EN 677 a EN 806 předpisují, že se údržba nebo vyčištění musí provést nejpozději po dvou letech od uvedení do provozu a dále podle potřeby.

Čištění vnitřku zásobníku na teplou vodu včetně přípojek pitné vody smí provádět pouze osvědčená topenářská firma.

Pokud se v přívodu studené vody do zásobníku teplé vody nachází zařízení na úpravu vody (např. odstředivá čistička nebo zařízení k chemické úpravě vody), musí se jeho náplň včas vyměňovat. Při tom prosím dbejte pokynů výrobce.

Navíc u Vitocellu 100:

Pro kontrolu stavu rozpustné anody doporučujeme dát provést jednou ročně funkční zkoušku topenářskou firmou. Funkční zkoušku anody lze provádět bez přerušení provozu. Pracovník topenářské firmy změří zkoušeckou na anody ochranný proud.

Pojistný přetlakový ventil (zásobník na teplou vodu)

Jednou za půl roku musí provozovatel nebo pracovník topenářské firmy zkontrolovat provozní pohotovost pojistného ventilu, a to jeho nadzdvihnutím.

Hrozí totiž nebezpečí znečištění sedla ventilu (viz návod výrobce ventilu).

Filtr pitné vody (je-li k dispozici)


Z hygienických důvodů je nutno

- u filtrů, jež nelze zpětně proplachovat, vyměňovat každých 6 měsíců filtrační vložku (vizuální kontrola každé 2 měsíce),
- u filtrů, jež lze zpětně proplachovat, tyto každé 2 měsíce důkladně proplachovat.

Tipy pro úsporu energie

Kromě využívání výhod moderního topného zařízení můžete ušetřit další energii i svým vlastním chováním.

Pomohou vám při tom následující opatření:

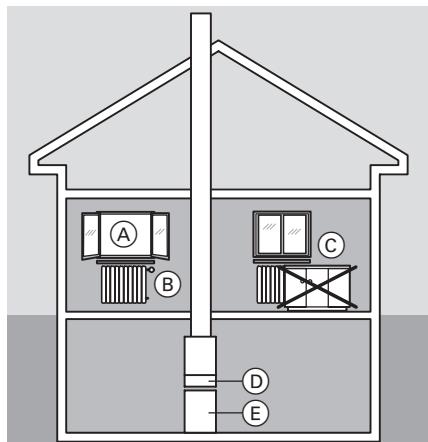

- Správné větrání
Okna **(A)** na krátkou dobu úplně otevřít a přitom zavřít termostatické ventily **(B)**.
- Nepřetápět,
usilovat o teplotu místnosti 20 °C;
každý stupeň, o který se teplota místnosti sníží, ušetří až 6 % nákladů na topení.
- Zatahovat žaluzie (jsou-li k dispozici) na oknech již při nastávající tmě.
- Správně nastavit termostatické ventily **(B)**.
- Topná tělesa **(C)** ani termostatické ventily **(B)** nezastavovat nábytkem.
- Využívat možností nastavení regulace **(D)**, např. střídání normální teploty místnosti s redukovanou teplotou místnosti.
- Nastavit teplotu teplé vody zásobníku teplé vody **(E)** na regulaci **(D)**.
- Aktivovat cirkulační čerpadlo (pomocí spínacích časů na regulaci) jen při odběru teplé vody.
- Kontrolovaná spotřeba teplé vody – osprchování vyžaduje zpravidla méně energie než koupel.

Seznam hesel

A	
Automatický provoz	29
B	
Bezpečnostní pokyny	2
C	
Cirkulační čerpadlo	12, 28
Co dělat, když	43, 46
Č	
Časové programy	42
■ přípravy teplé vody	7, 28
■ provozu cirkulačního čerpadla	7, 28
■ vytápění místností	7, 20
D	
Dálkové ovládání	6, 48
Denní teplota	21
Dotazování na časové fáze	42
Dotazování na provozní stavy	40, 41
Dotazování na skutečné teploty	40, 41
Dotazování na teplotu teplé vody	41
Dotazování na teploty	40, 41
Dotazování na teploty a provozní stavy	40, 41
Dovolená	24
F	
Filtr pitné vody	52
H	
Hlášení poruch (Co dělat, když ...)	43, 46
Hlášení poruch ■ potvrzování	45, 50
■ vyvolávání	45, 50
I	
Indikace chyby čidla	45, 50
Indikace dokončení	6
Indikace poruchy	10, 13, 43, 46
Indikace provozu	10, 13, 16, 17
Indikace údržby	48, 51
J	
Jednorázová příprava teplé vody	34
K	
Kontrolky (diody)	10, 13, 16, 17, 45, 50
Kontrolní spínač komínka	10, 13
Kotelna	3
L	
Letní provoz	15, 28
M	
Místa obsluhy zařízení	6
N	
Nastavení kontrastu	14
Nastavení prázdninového programu	24
Nastavení programů	22, 29
Nastavení teplot	20, 28
Nastavení teploty provozu „Party“	27
Nebezpečí	2
Noční teplota	21
Normální teplota místnosti (denní teplota)	12, 21
O	
Obslužné prvky	9, 12
Obslužný sled kotlů	36
Ochrana proti mrazu	7, 18, 19
Odstavení regulace z provozu	17
Odstavení z provozu	17
Odstraňování poruch	43, 46
Okolní podmínky	3
Opětné uvedení do provozu	16
Osvětlená tlačítka	15

Seznam hesel (pokračování)**P**

Plynový uzavírací kohout	2, 16, 17
Pojistný ventil	52
Pokyny pro bezpečnost	2
Pokyny pro čištění	51
Požadavky na kotelnu	3
Práce na přístroji	2
Předběžné nastavení topného zařízení	7
Přechodná roční období	18
Přepínání provozního programu	49
Přepínání sledu kotlů	36
Přepnutí jazyka	35
Příprava teplé vody (automatický provoz)	29
Provoz „Party“ „  “	12, 27, 33, 34, 42
První uvedení do provozu	6
Průběh ohřevu	37

R

Redukovaná teplota místnosti (noční teplota)	7, 12, 21
----------------------------------------------	-----------

S

Sít'ový vypínač	10, 13, 16, 17
Skutečný sled kotlů	36
Sled kotlů	36
Smlouva o údržbě	52
Spínací časy	22, 29
Standardní provoz	7
Symboly v indikačním okénku	10, 14

T

Teplá voda	7, 28
Tlakoměr	16
Topná charakteristika	12, 37
Tovární nastavení	7, 9, 14

U

Údržba	52
Udržování	52
Upozornění na platnost	56
Úspora energie	24, 26, 53
Úspora energie na topení	24, 26, 53
Úsporný provoz „  “	26, 42
Uvedení do provozu	6, 16, 18
Uvedení regulace do provozu	16

V

Vymazání časových fází	24, 32
Vypínací provoz	18, 19, 24
Vypnutí přístrojů	17
Vypnutí topného okruhu	18
Vypnutí topného zařízení	17
Vypnutí zařízení	17
Vytápění a teplá voda	7, 18
Výběr topného okruhu	15

Z

Základní indikace	10, 14
Základní nastavení	9, 14
Zápach plynu	2
Zápach spalin	2
Zapnutí přístrojů	16
Zapnutí topného okruhu	18
Zapnutí topného zařízení	16
Zapnutí zařízení	16
Zásobník na teplou vodu	52
Závady (poruchy)	43, 46
Zimní provoz	18
Změna časů vytápění	22
Změna data	12, 35
Změna hodinového času	12, 35
Změna nastavených časů vytápění	22
Změna sklonu topné charakteristiky	37
Změna teploty místnosti	20
Změna teploty teplé vody	28
Změna úrovň topné charakteristiky	37

Upozornění na platnost

Pro topná zařízení s

- Vitodensem 300, typu WB3A s
- Vitotronicem 100, typu HC1

- Vitotronicem 333, typu MW2

obj. č. 7179 063,
7179 110,
7179 111,
7179 112,

kotel a zásobníkový ohřívač vody.

Osvědčení



Vytiskáno na ekologickém
papíru běleném bez chloru

5595-461 CZ Technické změny vyhrazeny!

Viessmann spol.s.r.o.
Chrášt'any 189
25219 Rudná u Prahy
Telefon: (02) 57 09 09 00
Telefax: (02) 57 95 03 06
www.viessmann.cz