


Hodinový termostat – A

Návod na obsluhu/montážne pokyny



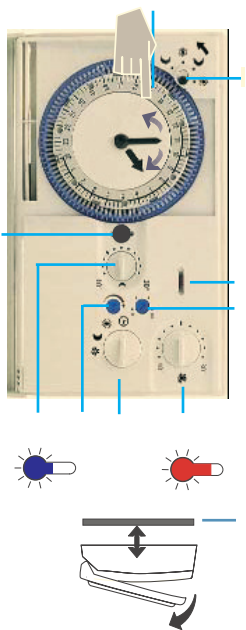

- 1 Denný program so segmentmi
- 2 Ručný spínač a ukazovateľ normálna ☀ alebo šetriaca ☾ prevádzka (noc)
- 3 Kontrolka LED ukazuje prevádzku vykurovania
- 4 Elektronické spätné vedenie na prispôsobenie k vášmu kúreniu JUL
- 5 Nastavenie normálnej teploty ☀ (deň)
- 6 Spínač pre voľbu programu (normálna prevádzka v pozícii AUTO ⌚ alebo nepretržitá normálna ☀ alebo šetriaca ☾ prevádzka, ochrana pred zamrznutím ❄ (+6°C))
- 7 Vyrovnávanie teploty pre prispôsobenie sa miestnym danostiam ±
- 8 Nastavenie klasajúcej teploty (program šetriaci energiu) ☾
- 9 Uzáver na upevnenie prístroja
- 10 Vetracia štrbina v sokli

 Informácie  Bezpečnostné pokyny

 Nastavenie a zmena aktuálneho času  Montáž

 Zmena letného a zimného času  Pripojenie

 Nastavenie teploty  Prispôsobenie na kúrenie


 Manuálne zapínanie  Prispôsobenie pracovného miesta

 Programovanie času vykurovania (denný program)  Technické parametre

Použitie

Hodinový termostat je určený na regulovanie teploty v bytových a obchodných priestoroch, nie je však vhodný pre miestnosti, ktoré sú silne znečisťované (montážne haly).


Počas pracovného času môže byť teda nastavená normálna teplota a v po pracovnej dobe redukovaná teplota (šetriaca prevádzka). Začiatok a koniec normálnej a redukovanej teploty môže byť cez segmenty voľne programovaný.

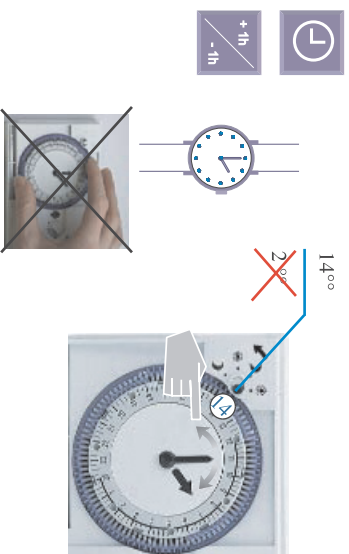

Nastavenie aktuálneho času alebo letného a zimného času

Nastavte požadovaný čas otáčaním veľkej ručičky v smere alebo v protismere hodinových ručičiek.

Upozornenie: napríklad 14⁰⁰, nie 2⁰⁰!

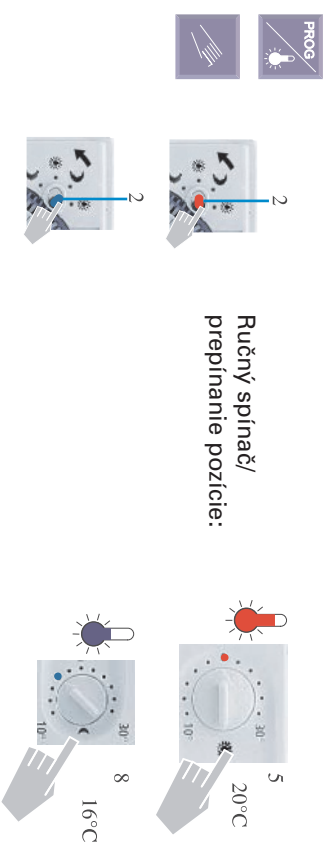

2 v pozícii ☀, nastavenie ☀otočným gombíkom (obr. 5) určí teplotu

2 v pozícii ☾, nastavenie ☾otočným gombíkom (obr. 8) určí teplotu

Upozornenie: 1 stupeň redukovania teploty znamená asi 6 % šetrenia energie.




Bezpečnostné pokyny:

Práce na prístroji: montáž, prvotné uvedenie do prevádzky, ošetrovanie a opravy môžu vykonať len autorizovaní odborníci (z kúrenárskej odbornej prevádzky alebo zmluvní servisní technici s licenciou na servis a opravu) (EN 50 110, časť 1 a VDE 1000, časť 10).

Prístroj/vykurovacie zariadenie nesmie byť pri týchto činnostiach pod napätím (je nutné vypnúť hlavný spínač alebo separátnu poisťku a zabezpečiť ich pred opätovným zapnutím).

Zamedzte prívod plynu uzatvorením plynového kohútika a zabezpečte ho pred opätovným otvorením.

Na poškodenie a zmeny na prístroji, spôsobené neodborným zaobchádzaním sa záruka nevzťahuje.

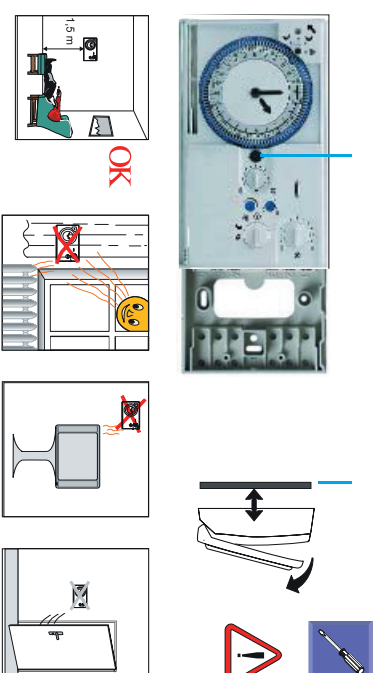

Pri montovaní a demontovaní hodinového termostatu dajte na to, aby nebolo toto zariadenie pod napätím.

Montáž:

Nevhodné pre montovanie na vodivé a nerovné povrchy.

1. Sklopte čelnú pokrývku smerom nadol.
2. Uvoľnite upevňovaciu skrutku 9 so skrutkovačom (🔩)
3. Zložte časť s regulátorom zo sokla, bez toho aby ste ho vzpričili.
4. Pretiahnite káble na pripojenie cez sokel.
5. Sokel upevnite na stenu približne 1,5 m nad zemou, najlepšie na vnútornej stene, popri ktorej môže vzduch bez prekážok cirkulovať.
6. Pripojte sokel podľa obrázku na pripojenie.
7. Vtlačte pripojovacie káble na plochu do sokla.
8. Nasadte hodinový termostat na zapojený sokel
9. Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku 9 (🔩)

Upozornenie: Vetráciu štrbinu 10 v sokli nechajte voľnú, žiadnu farbu, tapetu atď.




Nastavenie môže vykonať len odborník



Elektronické spätné vedenie


Hodinový termostat je nastavený pre v praxi bežne prevádzkované vykurovacie zariadenia. Ak by bolo nutné prispôbiť k vykurovaciemu zariadeniu, zvoľte na otočnom gombíku 4 odporúčané nastavenie.

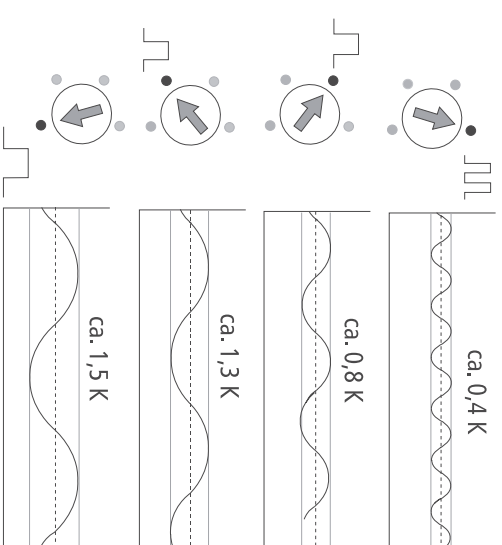

Nastavenie môže vykonať len odborník




PRIPOJENIE NA VITOPEND 100

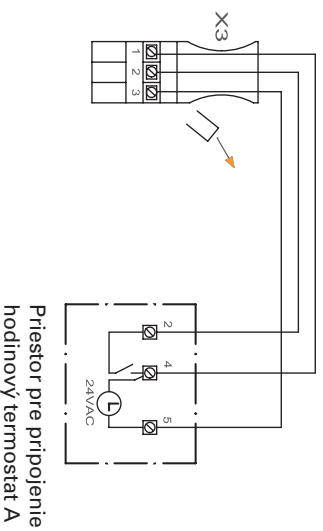

PRIPOJENIE NA VITODENS

100, 200, 300 a
VITOPEND 200

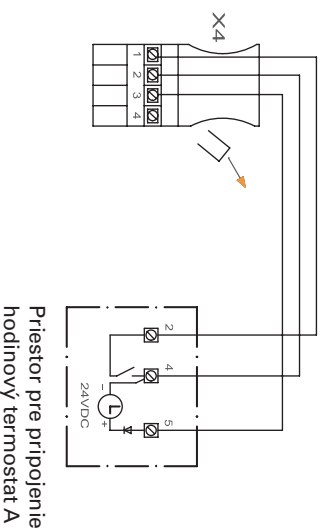

Prispôsobenie pracovného miesta

Hodinový termostat je fabriku presne nastavený. Ak by sa nastavenie zmenilo, napríklad montážou na príliš studenú betónovú stenu, je možné opravné nastavenie **7**.

Príklad: regulovaná teplota príliš vysoká:

Otáčajte otočným gombíkom **7** v smere šípky, pozri obrázok. Po stabilizovaní teploty v miestnosti prípadne zopakujte.





Asi po 1 hodine po uvedení do prevádzky sa prístroj prispôsobí okolitej teplote. Prístroj neobsahuje žiadny rezervný zdroj. Hodiny sú v prevádzke hneď po pripojení. Pri výpadku elektrického prúdu hodiny zostanú stát.



10 mA/ 24 V AC/ DC



24 V + 13 % - 18 % AC, 50 Hz
24 V +/- 10 % DC



EN 60730-2-9
EN 60335
EN 60529



0,4 ... 1,2 K